


**Einfachständerwände 3-lagig beplankt**

mit Rigips Feuerschutzplatte RF, Rigips Die Dicke RF und Stahlblechtafel

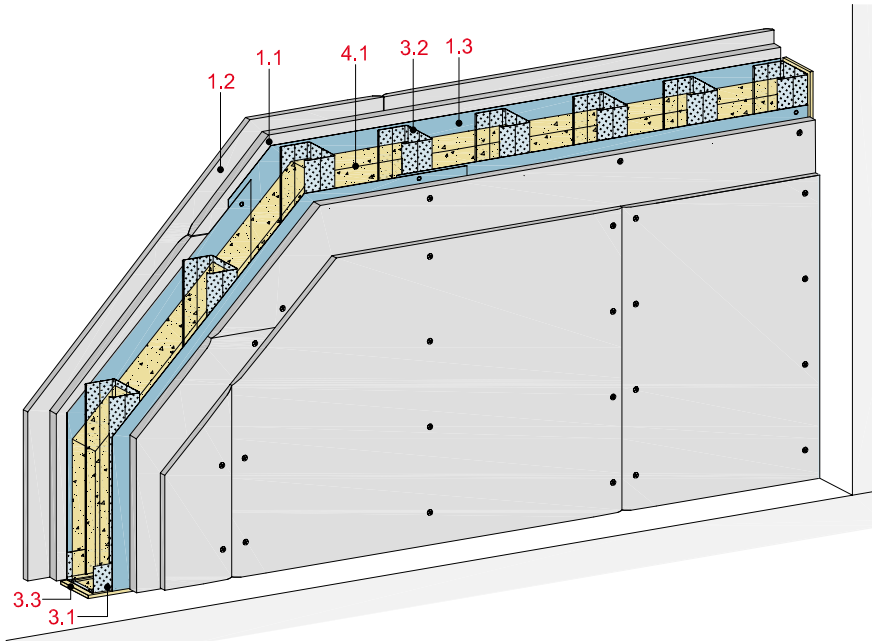

**Technische Daten**

Schallschutz

**R<sub>w</sub> bis 62 dB**

Brandschutz

**EI 90-M**

**Brandwand F 90** (tragend)

Wandhöhe

**bis 9.000 mm**

Wanddicke


**bis 166 mm**

Gewicht (ohne Dämmung)

**bis ca. 69 kg/m<sup>2</sup>**



**Längsschnitt**

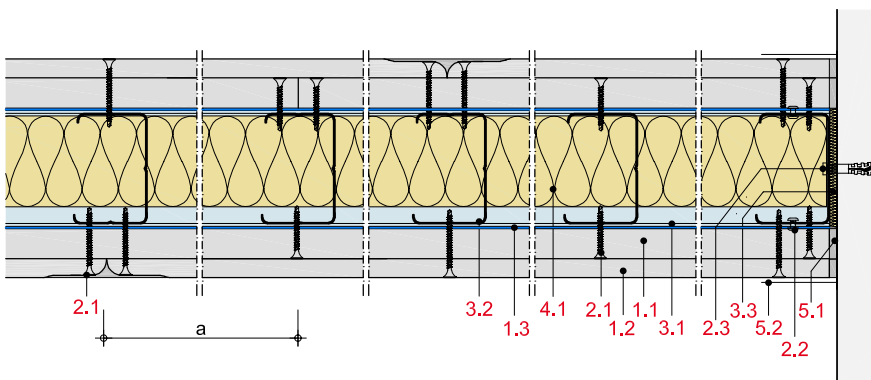

**Wanddicke und -gewicht**

Beplankung mm	Wand- profil	Wand- dicke ca. mm	Wand- gewicht kg/m <sup>2</sup>
20 + 12,5 + 1 x Blech	CW 50	116	68
20 + 12,5 + 1 x Blech	CW 75	141	68
20 + 12,5 + 1 x Blech	CW 100	166	69

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

**Systemaufbau**

1 Beplankung	1.1 Rigips Die Dicke RF 1.2 Rigips Feuerschutzplatte RF 1.3 Rigips Stahlblechtafeln, 2.000 x 1.000 (l x b), d = 0,5 mm
2 Befestigung	2.1 Rigips Schnellbauschraube TB 2.2 Aluminiumniete, 4 x 6 mm 2.3 Randanschlussbefestigung, z. B. Metalldübel a ≤ 500 mm
3 Unterkonstruktion	3.1 RigiProfil MultiTec UW 50/75/100 als Boden- und Deckenanschluss 3.2 RigiProfil MultiTec CW 50/75/100 3.3 Rigips Anschlussdichtung, vorzugsweise A1 nach DIN 4102-1 mit ≤ 3 mm Dicke im eingebauten Zustand
4 Dämmstoff	4.1 Schallschutz: z. B. ISOVER Akustic TP 1 oder Akustic TF Twin Brandschutz: nicht erforderlich
5 Verspachtelung	5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix gemäß Verarbeitungsrichtlinien

**Detailhinweise**

Details	Seite
Bodenanschlüsse	BW 8
Wandanschlüsse	BW 8
Deckenanschlüsse	BW 9
Bewegungsfugen	BW 9
Anschlüsse an Stützen/Träger	BW 10
Einbau von Elt.-Dosen	BW 11

**Schallschutz**

Beplankung je Wandseite	Unterkonstruktion Profile	Achs- abstand	Wand- dicke	Dämmstoff Dicke	Schalldämm- Maß $R_w$
		a			
mm		mm	mm	mm	dB
20 + 12,5 + 1 x Blech	CW 100	312,5	166	80 <sup>1)</sup>	62
20 + 12,5 + 1 x Blech	CW 100	312,5	166	ohne	57

<sup>1)</sup> z. B. ISOVER Akustic TP 1 oder Akustic TF Twin

**Hinweis**
**Nachweis:**

2151/1224-1-DK/br-  
2151/1224-4-DK/br-

$R_w$  = bewertetes Schalldämm-Maß der trennenden Wand ohne flankierende Übertragung.

**Eingangswert für das Nachweisverfahren nach DIN 4109-2.**

( $R_{w,R} = R_w - 2$  dB)

**Brandschutz**

Beplankung je Wandseite	Unterkonstruktion Profile	Achs- abstand a	Dämmstoff		Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102
			Dicke	Roh- dicke	
mm		mm	mm	kg/m <sup>3</sup>	
20 + 12,5 + 1 x Blech	≥ CW 50	312,5	nicht erforderlich		EI 90-M
20 + 12,5 + 1 x Blech	≥ CW 100	312,5	nicht erforderlich		Brandwand F 90 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Belastbar mit max. 12 kN/m

**Hinweis**
**Nachweis:**

P-3707/949/14-MPA BS  
P-3020/0109-MPA BS  
GS 3.2/14-252-2

**Zulässige Wandhöhen**

Beplankung je Wandseite	Unterkonstruktion Profile	Achs- abstand a	maximal zulässige Wandhöhe mit
			Brandschutzanforderungen
mm		mm	mm
20 + 12,5 + 1 x Blech	CW 50	312,5	5.000
20 + 12,5 + 1 x Blech	CW 75	312,5	7.500
20 + 12,5 + 1 x Blech	CW 100	312,5	9.000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei der tragenden Brandwand beträgt die max. Wandhöhe 3.000 mm

**Hinweis**
**Nachweis:**

P-3707/949/14-MPA BS  
P-3020/0109-MPA BS  
GS 3.2/14-252-2

**Belastbarkeit**

Die Rigips-Brandwand SB kann mit max. 12 kN/m belastet werden, sofern als Metallständer mindestens Rigips Wandprofile CW 100 verwendet werden. Das entspricht einer Gewichtsaufnahme von 1,2 t/m. Wird der Deckenanschluss gleitend ausgebildet, darf die Rigips-Brandwand SB nicht belastet werden.

**Hinweis**
**Nachweis:**

P-3020/0109-MPA BS

**Einbruchhemmend**

Die Rigips-Brandwand SB erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Wände RC 2.