


BS23-D-DM-1

Bekleidung von eingebetteten Stahlträgern

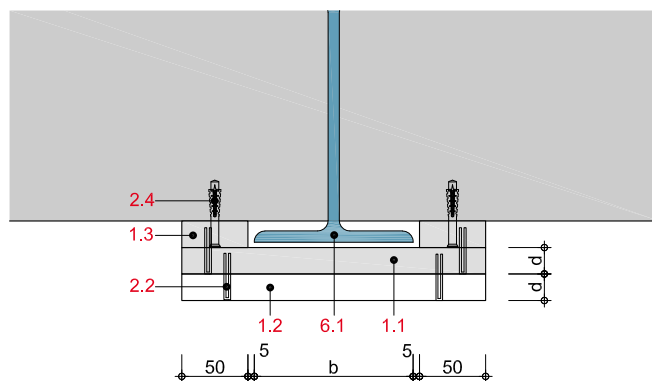


BS23-D-DM-2

Bekleidung von teilweise eingebetteten Stahlträgern

- 1.1 Rigips Glasroc F, $d = 15, 20$ bzw. 25 mm
- 1.2 Rigips Glasroc F - Plattenstreifen als Montagehilfe (Knaggen), $b = 100$ mm, Steghöhe Träger ≤ 600 mm, $d =$ Beplankungsdicke, jedoch mindestens 20 mm, Steghöhe Träger ≥ 600 mm, $d = 25$ mm, ausbildung als T-Stück
- 2.1 Stirnkantenverbindung mit Stahldrahtklammer
- 2.2 Flächenverbindung mit Stahldrahtklammer

- 3.3 Rigips Schnellbauschraube TB
Abstände siehe Stirnkantenverbindung.
- 2.4 Metallspreizdübel M6 x 35 mm mit Schraube, $a \leq 500$ mm
- 3.1 Rigips Winkelprofil 40/20-1
- 6.1 Stahlträger, Profilstahl nach DIN 1025

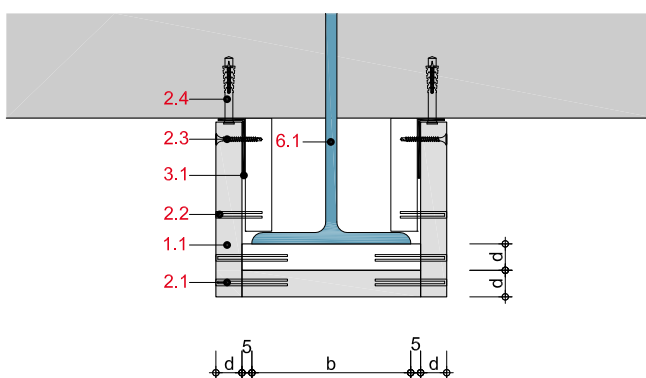

BS23-D-DM-3

Bekleidung von teilweise eingebetteten Stahlträgern

BS23-D-KD-2

Bekleidung von Kappendecken