


Doppelständerwände, 3-lagig beplankt - RC 2

mit Rigidur H bzw. Rigidur H Activ'Air Gipsfaserplatte und Stahlblechtafel

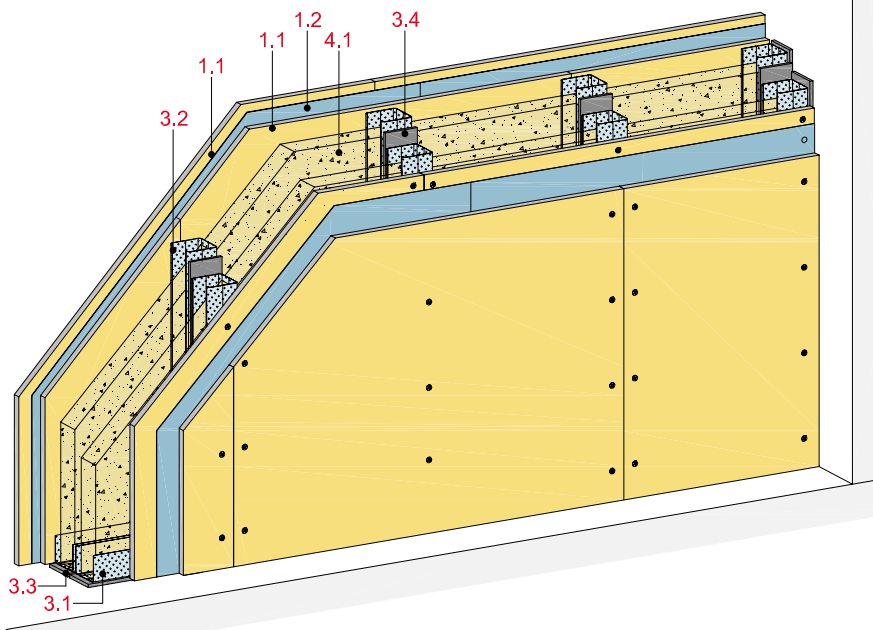

Technische Daten

Schallschutz

R_w bis 73 dB

Brandschutz

F 90-A

Wandhöhe

bis 6.000 mm

Wanddicke


bis 256 mm

Gewicht (ohne Dämmung)

bis ca. 78 kg/m²



Längsschnitt

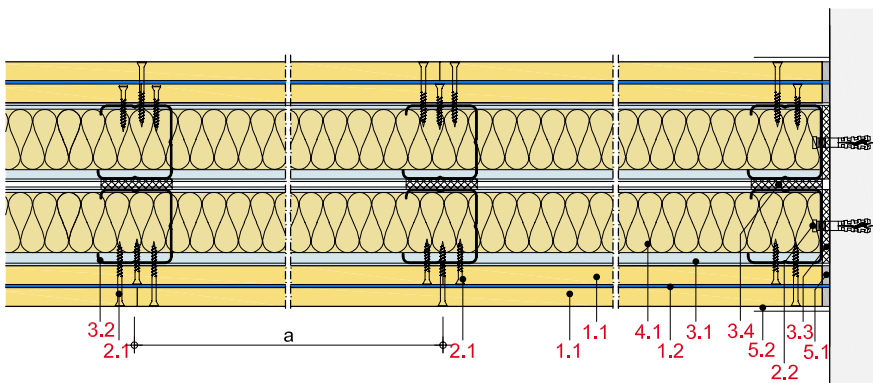

Wanddicke und -gewicht

Beplankung mm	Wand- profil	Wand- dicke ca. mm	Wand- gewicht kg/m ²
2 x 12,5 + 1 x Blech	2 x CW 50	156	76
2 x 12,5 + 1 x Blech	2 x CW 75	206	77
2 x 12,5 + 1 x Blech	2 x CW 100	256	78

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Systemaufbau

1 Beplankung	1.1 Rigidur H bzw. Rigidur H Activ'Air Gipsfaserplatte 1.2 Rigips Stahlblechtafel, 2.000 x 1.000 (l x b), d = 0,5 mm
2 Befestigung	2.1 Rigidur Fix Schnellbauschraube 2.2 Randanschlussbefestigung, z. B. Rigips Nageldübel
3 Unterkonstruktion	3.1 RigiProfil MultiTec UW 50/75/100 als Boden- und Deckenanschluss 3.2 RigiProfil MultiTec CW 50/75/100 3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz, einseitig selbstklebend 3.4 Rigips Anschlussdichtung Filz, zweiseitig selbstklebend
4 Dämmstoff	4.1 Schallschutz: z. B. ISOVER Akustic TP 1 oder Akustic TF bzw. TF Twin Brandschutz: nicht erforderlich
5 Verspachtelung	5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix gemäß Verarbeitungsrichtlinien

Detailhinweise

Details	Seite
Bodenanschlüsse	EW 30
Deckenanschlüsse	EW 30
Wandanschlüsse	EW 30

Weitere Details im Technik Aktuell Nr. 59:
www.rigips.de/TA59.pdf

Einbruchsicherheit

Beplankung je Wandseite	Unterkonstruktion Profile	Widerstandsklasse	
		Achs- abstand a	
mm		mm	
2 x 12,5 + 1 x Blech	2 x CW 50	625	RC 2

Hinweis

Nachweis:
25534698-1-4

Klassifizierung der Einbruchhemmung

Englisch		Deutsch
Resistance Class	=	Widerstandsklasse
RC		WK

Schallschutz

Beplankung je Wandseite	Unterkonstruktion Profile	Achs- abstand a	Wand- dicke	Dämmstoff Dicke	Schalldämm- Maß
					R_w
mm		mm	mm	mm	dB
2 x 12,5 + 1 x Blech	2 x CW 50	625	156	2 x 40 ¹⁾	≥ 71 ²⁾
2 x 12,5 + 1 x Blech	2 x CW 75	625	206	2 x 60 ¹⁾	≥ 72 ²⁾
2 x 12,5 + 1 x Blech	2 x CW 100	625	256	2 x 60 ¹⁾	≥ 73 ²⁾

Hinweis

Nachweis:
TGM-VA AB 11036

R_w = bewertetes Schalldämm-Maß der trennenden Wand ohne flankierende Übertragung.

Eingangswert für das Nachweisverfahren nach DIN 4109-2.

($R_{w,R} = R_w - 2$ dB)

¹⁾ z. B. ISOVER Akustic TP 1 oder Akustic TF bzw. TF Twin

²⁾ In Anlehnung an System MW22RH

Brandschutz

Beplankung je Wandseite	Unterkonstruktion Profile	Achs- abstand a	Dämmstoff			Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102
			Dicke	Roh- dichte	Baustoff- klasse	
mm		mm	mm	kg/m ³		
2 x 12,5 + 1 x Blech	≥ 2 x CW 50	625	nicht erforderlich			F 90-A

Hinweis

Nachweis:
P-3478/8733-MPA BS
GA-2017/100

Zulässige Wandhöhen

Beplankung je Wandseite	Unterkonstruktion Profile	Achs- abstand a	maximal zulässige Wandhöhe	
			ohne	mit
mm		mm	Brandschutzanforderungen	
			mm	mm
2 x 12,5 + 1 x Blech	2 x CW 50	625	4.000	4.000
2 x 12,5 + 1 x Blech	2 x CW 75	625	5.500	5.000
2 x 12,5 + 1 x Blech	2 x CW 100	625	6.000	5.000

Hinweis

Nachweis:
DIN 18183

Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen geregelt.